



## COMMUNE DE JONQUIÈRES-SAINT-VINCENT



**Année  
2025**

**Rapport annuel sur le prix et la qualité du  
service public  
Assainissement collectif**

Rapport du Maire relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2025, présenté conformément à l'article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales.

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SYNTHÈSE 2025 - ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DU SERVICE .....                                                                                                                                                                               | 5  |
| 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE .....                                                                                                                                                                                        | 6  |
| 1.1) Organisation administrative du service .....                                                                                                                                                                                      | 6  |
| 1.2) Conditions d'exploitation du service .....                                                                                                                                                                                        | 6  |
| 1.3) Prestations assurées dans le cadre du service géré en délégation .....                                                                                                                                                            | 6  |
| 1.4) Patrimoine du service .....                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 1.5) Estimation de la population desservie par le réseau de collecte des eaux usées (séparatif) (D201.0) .....                                                                                                                         | 7  |
| 1.6) Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0) et par système d'assainissement .....                                                               | 7  |
| 1.7) Nombre d'abonnements sur le système d'assainissement .....                                                                                                                                                                        | 7  |
| 1.8) Volumes facturés .....                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| 1.8.1) Eaux claires parasites .....                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| 1.9) Caractéristiques du réseau de collecte .....                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 1.10) Ouvrages d'épuration des eaux usées .....                                                                                                                                                                                        | 9  |
| 1.10.1) Traitement des effluents .....                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| 1.10.2) Prescriptions de rejet et performances .....                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 1.10.3) Quantité de boues issues de cet ouvrage [t MS] (D203.0) .....                                                                                                                                                                  | 11 |
| 1.10.4) Quantité des sous-produits du traitement .....                                                                                                                                                                                 | 12 |
| 1.10.5) Consommation électrique du traitement .....                                                                                                                                                                                    | 12 |
| 2. TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....                                                                                                                                                      | 14 |
| 2.1) Fixation des tarifs en vigueur .....                                                                                                                                                                                              | 14 |
| 2.2) Prix du service de l'assainissement collectif .....                                                                                                                                                                               | 14 |
| 2.3) Recettes d'exploitation .....                                                                                                                                                                                                     | 15 |
| 3. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....                                                                                                                                                           | 17 |
| 3.1) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (P202.2B) ..                                                                                                                             | 17 |
| 3.2) Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (P201.1) .....                                                                                                                                                          | 18 |
| 3.3) Conformité de la collecte des effluents (P203.3) .....                                                                                                                                                                            | 18 |
| 3.4) Conformité des équipements d'épuration (P204.3) .....                                                                                                                                                                             | 18 |
| 3.5) Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) .....                                                                                                                                                              | 18 |
| 3.6) Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3) .....                                                                                                            | 18 |
| 3.7) Interventions du délégataire .....                                                                                                                                                                                                | 19 |
| 4. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS .....                                                                                                                                                                                               | 20 |
| 4.1) Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ..... | 20 |
| 4.2) État de la dette .....                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 4.3) Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service au cours de l'exercice .....                                                                                                                     | 20 |
| 4.4) Durée d'extinction de la dette de la Collectivité (Indice 256.2) .....                                                                                                                                                            | 20 |

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service .....                     | 20 |
| 4.6) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice .....                                        | 21 |
| 6. ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE DANS LE DOMAINE DE L'EAU .....                                                                                | 22 |
| 5.1) Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (en application de l'article L115-3 du code de l'action sociale et des familles) ..... | 22 |
| 7. NOTE LIMINAIRE SUR LE PRIX GLOBAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT .....                                                                                             | 23 |
| 8. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS .....                                                                                                                         | 25 |

## Glossaire

| Sigle   | Définition                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EH      | Équivalent-habitant : charge organique biodégradable de 60 g de DBO5 par jour.  |
| DBO5    | Demande biologique en oxygène pendant 5 jours.                                  |
| DCO     | Demande chimique en oxygène.                                                    |
| MES     | Matières en suspension.                                                         |
| NTK     | Azote Kjeldahl.                                                                 |
| NGL     | Azote global.                                                                   |
| P total | Phosphore total.                                                                |
| TMS     | Tonne de matières sèches.                                                       |
| SISPEA  | Système d'information sur les services publics de l'eau et de l'assainissement. |

### Indicateurs applicables en assainissement collectif

#### Indicateurs descriptifs des services

- D201.0 : estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
- D202.0 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées
- D203.0 : quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
- D204.0 : prix TTC du service au m3 pour 120 m3

#### Indicateurs de performance

- P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
- P202.2 : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
- P203.3 : conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
- P204.3 : conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
- P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
- P206.3 : taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation
- P207.0 : montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité
- P251.1 : taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
- P252.2 : nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau
- P253.2 : taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées
- P254.3 : conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau
- P255.3 : indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées
- P256.2 : durée d'extinction de la dette de la collectivité
- P257.0 : taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente
- P258.1 : taux de réclamations

## SYNTHÈSE 2025 - ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DU SERVICE

L'exercice 2025 confirme une qualité de traitement satisfaisante, mais met en évidence une tension hydraulique croissante sur le système d'assainissement.

| Indicateur clé                   | 2024                   |  | 2025                   | Evolution / lecture       |
|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Abonnés                          | 1 501                  |  | 1 503                  | Stabilité (+0,1 %)        |
| Volume facturé                   | 131 585 m <sup>3</sup> |  | 156 365 m <sup>3</sup> | +18,8 %                   |
| Volume traité en STEP            | 217 626 m <sup>3</sup> |  | 262 894 m <sup>3</sup> | +20,8 %                   |
| Boues évacuées                   | 50,1 t MS              |  | 51,4 t MS              | 100 % en filière conforme |
| Prix TTC pour 120 m <sup>3</sup> | 1,88 €/m <sup>3</sup>  |  | 1,97 €/m <sup>3</sup>  | +4,8 %                    |
| Indice patrimonial P202.2B       | 74/120                 |  | 74/120                 | Stable                    |
| Taux d'impayés                   | 1,93 %                 |  | 2,83 %                 | Hausse à surveiller       |
| Taux de réclamations             | 2,66 / 1 000           |  | 4,66 / 1 000           | Hausse à contextualiser   |

Le principal point de vigilance concerne les eaux claires parasites et les déversements par temps de pluie. Le diagnostic permanent 2025 fait apparaître une hausse des apports parasites : l'indice linéaire d'infiltration passe de 12,42 à 15,68 m<sup>3</sup>/j/km et l'indice linéaire de captage de 2,80 à 4,45 m<sup>3</sup>/j/km. Les déversements en by-pass de la station atteignent 8 082 m<sup>3</sup> en 2025, contre 4 276 m<sup>3</sup> en 2024, pour 37 événements contre 26. Cette évolution confirme la sensibilité du système aux apports météorologiques et d'infiltration.

### Point de vigilance - station d'épuration

Le diagnostic permanent qualifie la station de sous-dimensionnée et retient un taux de sollicitation de 111 %. Cette lecture complète les données du RAD : la moyenne des douze bilans atteint 743 m<sup>3</sup>/j, soit 106 % de la capacité hydraulique historique de 700 m<sup>3</sup>/j, alors que la charge organique moyenne en DBO5 reste voisine de 50 % de la capacité nominale. La conformité observée en 2025 ne remet donc pas en cause le besoin d'anticiper le renforcement du système épuratoire, par extension ou construction d'une nouvelle unité, en parallèle des actions de réduction des eaux claires parasites.

Sur le réseau, le nombre total de désobstructions diminue de 42 à 28 (-33 %), ce qui traduit une amélioration de l'exploitation curative. Le curage préventif reste toutefois inférieur à l'objectif contractuel de 3 800 ml : le détail du RAD et le diagnostic permanent conduisent à retenir 2 578 ml en 2025.

## 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

### 1.1) Organisation administrative du service

Le service public de l'assainissement collectif est organisé par la Commune de Jonquières-Saint-Vincent. La Commune est propriétaire de tous les ouvrages du service :

- Canalisations,
- Postes de relèvement,
- Station d'épuration, etc.

Elle définit elle-même sa politique d'investissement en vue de l'amélioration du service :

- Nouveaux ouvrages,
- Extensions de réseau, etc.

Elle prend en charge le renouvellement des branchements, des canalisations (tronçons de plus de 6m) et du génie civil des ouvrages.

Elle choisit le mode de gestion du service.

Dans le cadre du contrat d'affermage, elle met le patrimoine du service à disposition du délégataire pour qu'il assure l'exploitation.

Elle organise le contrôle de la bonne application du contrat

Les missions du service sont :

- Collecte
- Transport
- Traitement
- Elimination des boues produites
- Contrôle des raccordements

### 1.2) Conditions d'exploitation du service

| Élément          | Donnée 2025                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mode de gestion  | Délégation de service public - affermage                       |
| Délégataire      | VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux                       |
| Début du contrat | 01/07/2016                                                     |
| Fin du contrat   | 30/06/2028                                                     |
| Avenant n° 1     | Effet au 01/01/2024 - modification de pénalité                 |
| Avenant n° 2     | Effet au 01/07/2025 - intégration du poste de relèvement St Lô |

### 1.3) Prestations assurées dans le cadre du service géré en délégation

|                    |                                             | Délégataire | Collectivité |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| Gestion du service | Application du règlement du service         | X           |              |
|                    | Fonctionnement                              | X           |              |
|                    | Surveillance et entretien des installations | X           |              |
| Gestion des        | Accueil des usagers                         | X           |              |

|                |                                                        |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------|---|---|
| abonnés        | Facturation                                            | X |   |
|                | Traitement des doléances client                        | X |   |
| Entretien      | De l'ensemble des ouvrages                             | X |   |
| Renouvellement | Des branchements isolés                                |   | X |
|                | Des branchements                                       |   | X |
|                | Des tampons (hors programme de voirie)                 | X |   |
|                | Des clôtures                                           | X |   |
|                | Des collecteurs > 6m                                   |   | X |
|                | Des collecteurs < 6m                                   | X |   |
|                | Des équipements électromécaniques                      | X |   |
|                | De la station d'épuration                              |   | X |
|                | Des canalisations au-delà de 6ml y compris accessoires |   | X |

#### 1.4) Patrimoine du service

| Fonction                  | Patrimoine 2025                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Collecte des eaux usées   | 19,147 km de canalisations, dont 18,995 km gravitaires et 0,152 km de refoulement. |
| Relèvement des eaux usées | 1 poste de relèvement intégré au périmètre au 01/07/2025.                          |
| Épuration                 | 1 station d'épuration de 3 500 EH.                                                 |
| Usagers desservis         | 1 503 abonnés.                                                                     |

#### 1.5) Estimation de la population desservie par le réseau de collecte des eaux usées (séparatif) (D201.0)


Le service dessert 3 923 habitants en 2025, contre 3 875 habitants retenus dans le RPQS 2024, soit une progression de 1,2 %.

#### 1.6) Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0) et par système d'assainissement

Aucune autorisation de déversements d'eaux usées non domestiques n'a été accordée par la collectivité.

#### 1.7) Nombre d'abonnements sur le système d'assainissement


| Année | Abonnés domestiques | Habitants desservis | Évolution des abonnés |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2022  | 1 453               | 3 751               | -                     |
| 2023  | 1 470               | 3 795               | +1,2 %                |
| 2024  | 1 501               | 3 875               | +2,1 %                |
| 2025  | 1 503               | 3 923               | +0,1 %                |

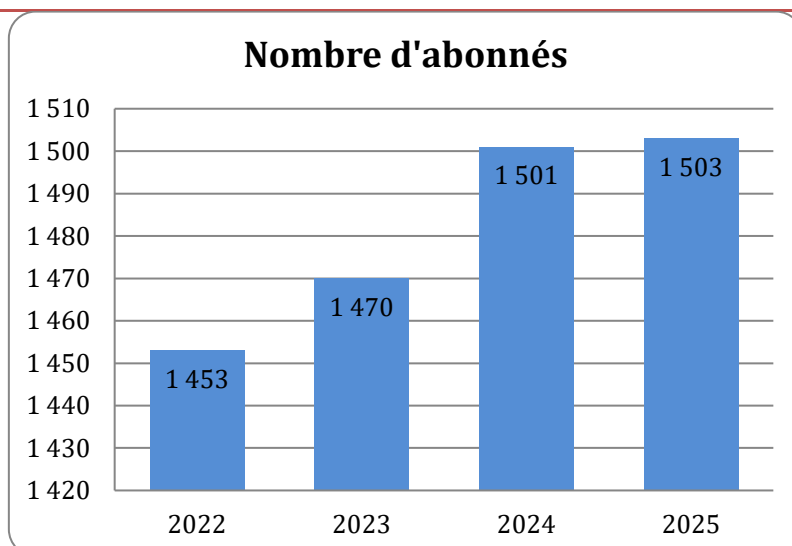

Le nombre d'abonnés progresse faiblement en 2025 (+0,1 %), tandis que l'estimation de la population desservie augmente de 1,2 %.

### 1.8) Volumes facturés

| Année | Volumes facturés (m <sup>3</sup> ) | Évolution N/N-1 |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 2022  | 140 510                            | -               |
| 2023  | 130 748                            | -6,9 %          |
| 2024  | 131 585                            | +0,6 %          |
| 2025  | 156 365                            | +18,8 %         |

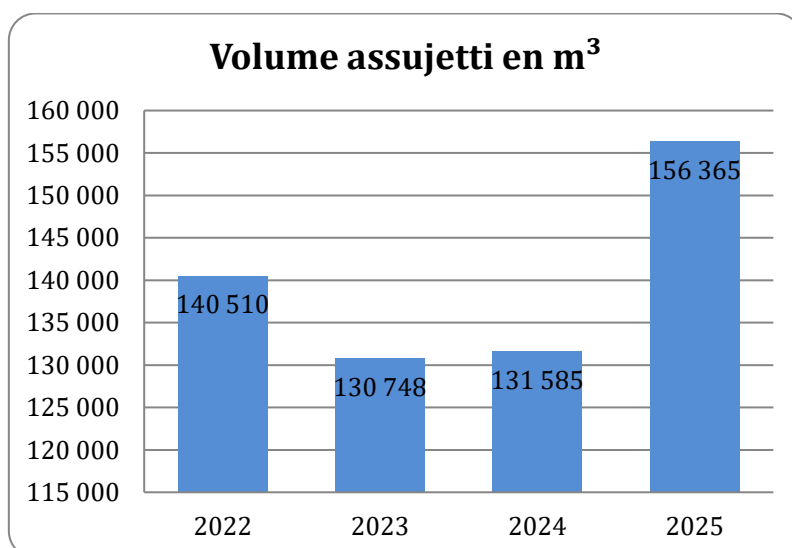


Les volumes facturés atteignent 156 365 m<sup>3</sup> en 2025, en hausse de 18,8 % par rapport à 2024.

#### 1.8.1) Eaux claires parasites

| Année | Volume assujetti (m <sup>3</sup> ) | Volume traité (m <sup>3</sup> ) | Écart (m <sup>3</sup> ) | Pluviométrie (mm) |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2022  | 140 510                            | 199 525                         | 59 015                  | 576               |

| Année | Volume assujetti (m³) | Volume traité (m³) | Écart (m³) | Pluviométrie (mm) |
|-------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 2023  | 130 748               | 168 436            | 37 688     | 453               |
| 2024  | 131 585               | 217 626            | 86 041     | 719*              |
| 2025  | 156 365               | 262 894            | 106 529    | 761*              |

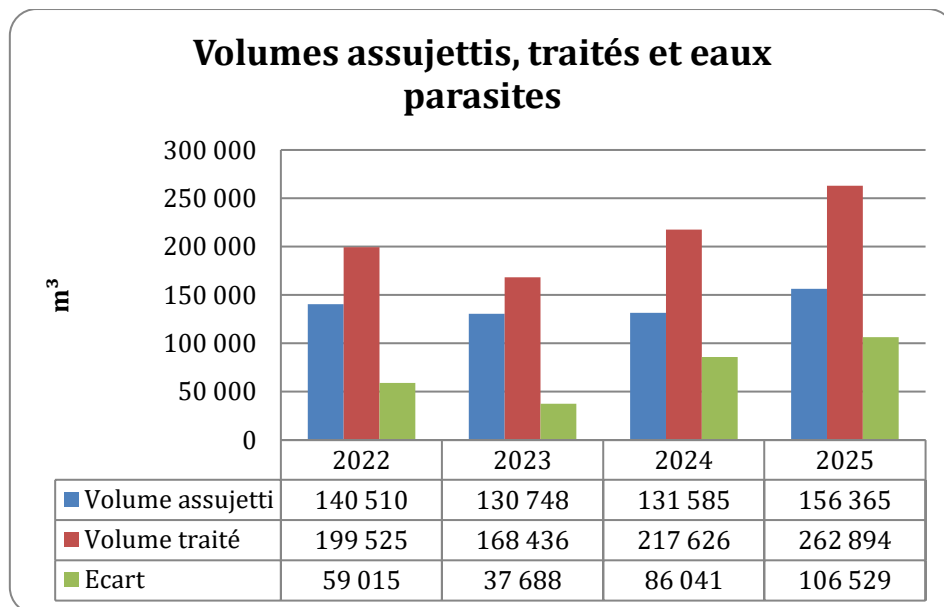

En 2025, l'écart entre volume traité et volume facturé atteint 106 529 m³, soit 40,5 % du volume traité. Cet indicateur confirme la sensibilité du système aux apports non facturés, notamment aux eaux claires parasites, sans se confondre avec leur quantification méthodologique. Le diagnostic permanent estime par ailleurs le taux d'ECPI à 53,52 % en 2025 et constate une hausse des indices ILI et ILC.

\* Pluviométrie issue du Diagnostic permanent 2025 (719 mm en 2024 et 761 mm en 2025).

Source : RAD 2025, pages 13, 40 et 43.

### 1.9) Caractéristiques du réseau de collecte

| Année | Réseau séparatif (km) | Réseau unitaire (km) |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 2022  | 19,147                | 0,000                |
| 2023  | 19,147                | 0,000                |
| 2024  | 19,147                | 0,000                |
| 2025  | 19,147                | 0,000                |

### 1.10) Ouvrages d'épuration des eaux usées

#### 1.10.1) Traitement des effluents

| Désignation       | Caractéristique             |
|-------------------|-----------------------------|
| Implantation      | Jonquières-Saint-Vincent    |
| Capacité nominale | 3 500 équivalents-habitants |

| Désignation                                | Caractéristique                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Procédé                                    | Boues activées en aération prolongée |
| Mise en service                            | 1997                                 |
| Charge hydraulique nominale historique     | 700 m <sup>3</sup> /j                |
| Débit de référence pour la conformité 2025 | 1 000 m <sup>3</sup> /j              |
| Charge nominale DBO5                       | 210 kg/j                             |
| Niveau de rejet                            | E - NGL1                             |
| Milieu récepteur                           | Roubine le Grand Vallat              |



Vue aérienne de la station d'épuration.


### 1.10.2) Prescriptions de rejet et performances

| Paramètre | Concentration maximale (mg/l) | Rendement minimum |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| DBO5      | 25                            | 80 %              |
| DCO       | 90                            | 75 %              |
| MES       | 35                            | 90 %              |
| NGL       | 20                            | 70 %              |

| Charge entrante                      | Capacité | Minimum | Maximum | Moyenne | Moyenne / capacité |
|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| Débit journalier (m <sup>3</sup> /j) | 700      | 440     | 1 450   | 742,8   | 106,1 %            |
| DCO (kg/j)                           | 420      | 145     | 481     | 272,4   | 64,9 %             |
| DBO5 (kg/j)                          | 210      | 43      | 203     | 103,9   | 49,5 %             |

| Charge entrante | Capacité | Minimum | Maximum | Moyenne | Moyenne / capacité |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| MES (kg/j)      | 245      | 38      | 236     | 90,4    | 36,9 %             |
| NTK (kg/j)      | 52       | 0       | 73      | 34,6    | 66,5 %             |
| P total (kg/j)  | 14       | 0       | 7,1     | 3,0     | 21,4 %             |

### Charges en entrée de STEP - 2025

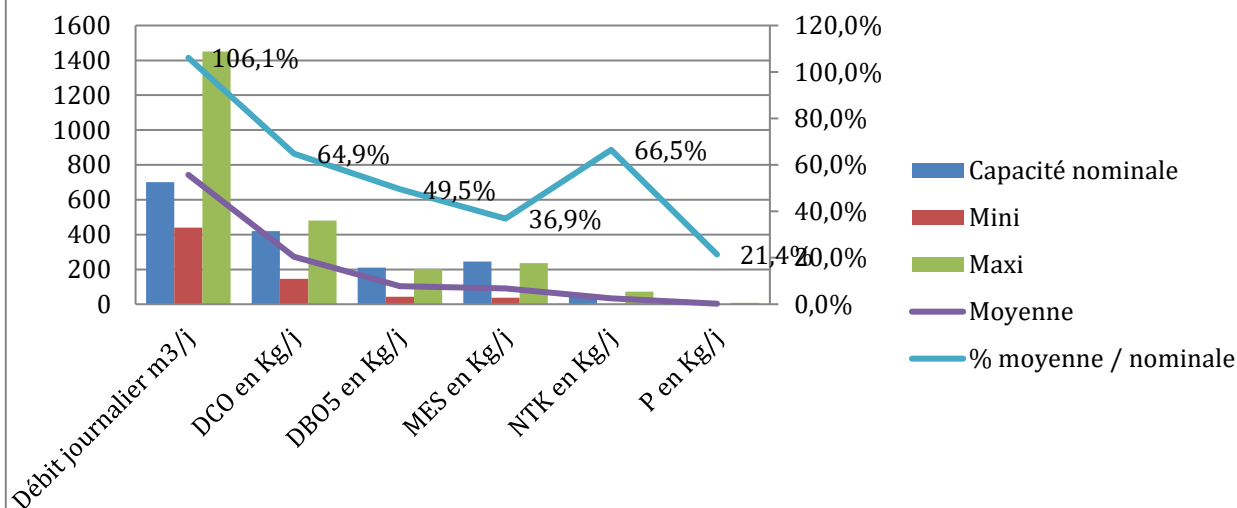

La moyenne des douze bilans est de 743 m³/j, légèrement supérieure à la charge hydraulique nominale historique de 700 m³/j. Deux bilans ont été classés hors conditions normales de fonctionnement au regard du débit reçu. La charge moyenne en DBO5 est de 104 kg/j, soit environ 49,5 % de la capacité nominale.


Le RAD annonce une conformité locale de 100 % au regard de l'arrêté préfectoral et 12 bilans sur 12 conformes.

#### Commentaire au regard du diagnostic permanent

Le diagnostic permanent 2025 retient un taux de sollicitation de la station de 111 % et conclut que la STEP est sous-dimensionnée. Il enregistre 8 082 m³ de déversements en by-pass en 2025, contre 4 276 m³ en 2024 (+89 %), avec 37 événements contre 26. Ces données montrent que la conformité actuelle des rejets ne doit pas masquer une vulnérabilité hydraulique du système, liée notamment aux eaux claires parasites. Le renforcement de la capacité épuratoire et la réduction des apports parasites constituent donc des priorités complémentaires.

#### 1.10.3) Quantité de boues issues de cet ouvrage [t MS] (D203.0)

| Année | Boues évacuées (t MS) | Évolution N/N-1 |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 2022  | 45,8                  | -               |
| 2023  | 46,6                  | +1,7 %          |
| 2024  | 50,1                  | +7,5 %          |
| 2025  | 51,4                  | +2,6 %          |

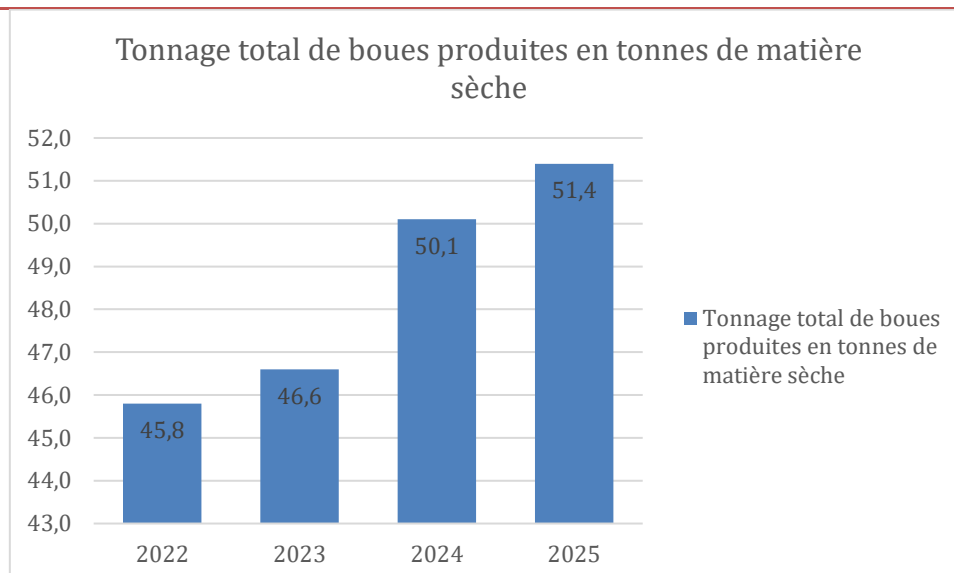

En 2025, 51,4 tonnes de matières sèches ont été évacuées vers une filière de compostage conforme.


#### 1.10.4) Quantité des sous-produits du traitement

| Année | Refus de dégrillage (t) | Sables (t) | Graisses (m³) |
|-------|-------------------------|------------|---------------|
| 2022  | 1,9                     | 18,5       | 19,0          |
| 2023  | 4,3                     | 15,5       | 28,0          |
| 2024  | 5,4                     | 12,5       | 22,0          |
| 2025  | 5,6                     | 11,0       | 22,5          |

Les refus de dégrillage augmentent légèrement (+3,7 %), les sables diminuent (-12,0 %) et les graisses restent stables (+2,3 %).

#### 1.10.5) Consommation électrique du traitement

| Année | Énergie STEP (kWh) | Volume traité (m³) | kWh/m³ | Évolution énergie |
|-------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 2022  | 148 838            | 199 525            | 0,746  | -                 |
| 2023  | 152 622            | 168 436            | 0,906  | +2,5 %            |
| 2024  | 152 886            | 217 626            | 0,703  | +0,2 %            |
| 2025  | 158 761            | 262 894            | 0,604  | +3,8 %            |

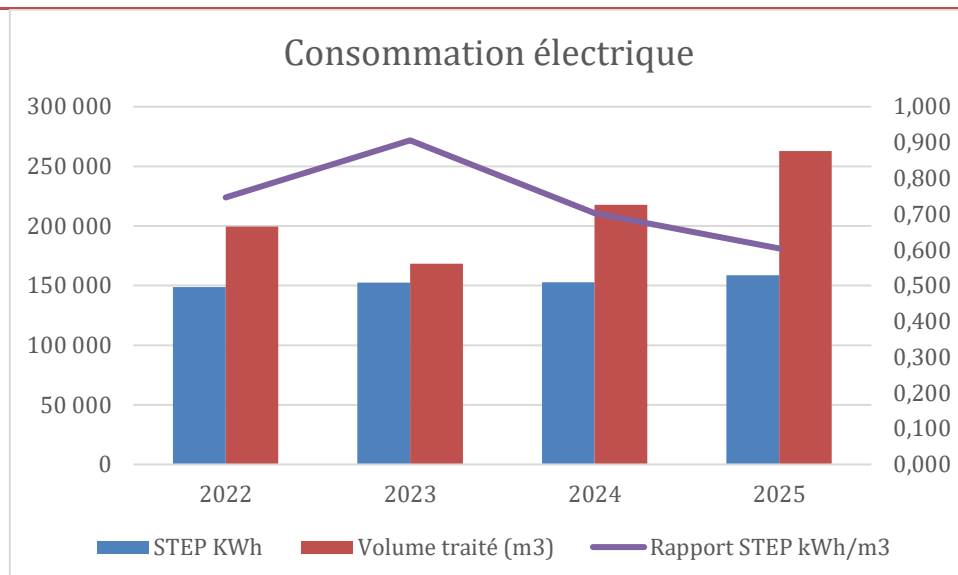

La consommation de la STEP augmente de 3,8 % en 2025 et atteint 158 761 kWh. Compte tenu de la hausse du volume traité, l'efficiency s'améliore à 0,604 kWh/m<sup>3</sup>, sous l'engagement contractuel de 0,737 kWh/m<sup>3</sup>. Le poste de relèvement a consommé 32 kWh sur la période d'intégration au contrat.

## 2. TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

### 2.1) Fixation des tarifs en vigueur

La part collectivité est fixée par délibération. La part du délégataire résulte du contrat et de son indexation.

Les redevances sont fixées par l'Agence de l'eau.

Le service est assujéti à la TVA au taux de 10 %.

### 2.2) Prix du service de l'assainissement collectif

Le prix du service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.

Les volumes sont relevés annuellement.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

#### Composante de la facture d'assainissement d'un ménage de référence (120m3)

Comparaison des tarifs au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026 - facture type 120 m<sup>3</sup>

Base de consommation : 120 m<sup>3</sup>/an


| Rubrique                   | Unité                  | 01/01/2025                  | 01/01/2026                  | Écart 2026 - 2025           | Évolution    |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Part délégataire           | € HT / facture         | 160,26 €                    | 167,91 €                    | 7,65 €                      | 4,77%        |
| Part communale             | € HT / facture         | 43,40 €                     | 43,40 €                     | -                           | -            |
| Organismes publics         | € HT / facture         | 1,20 €                      | 3,60 €                      | 2,40 €                      | 200,00%      |
| <b>Total HT</b>            | <b>€ HT / facture</b>  | <b>204,86 €</b>             | <b>214,91 €</b>             | <b>10,05 €</b>              | <b>4,91%</b> |
| TVA                        | € / facture            | 20,48 €                     | 21,49 €                     | 1,01 €                      | 4,93%        |
| <b>Total TTC</b>           | <b>€ TTC / facture</b> | <b>225,34 €</b>             | <b>236,40 €</b>             | <b>11,06 €</b>              | <b>4,91%</b> |
| <b>Prix TTC du service</b> | <b>€/m<sup>3</sup></b> | <b>1,88 €/m<sup>3</sup></b> | <b>1,97 €/m<sup>3</sup></b> | <b>0,09 €/m<sup>3</sup></b> | <b>4,79%</b> |

| Tarifs unitaires et décomposition                           |                  |                         |                         |                         |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Rubrique                                                    | Unité            | 01/01/2025              | 01/01/2026              | Écart 2026 - 2025       | Évolution |
| Délégataire - abonnement                                    | €/an             | 47,82 €                 | 48,15 €                 | 0,33 €                  | 0,69%     |
| Délégataire - consommation                                  | €/m <sup>3</sup> | 0,9370 €/m <sup>3</sup> | 0,9980 €/m <sup>3</sup> | 0,0610 €/m <sup>3</sup> | 6,51%     |
| Commune - abonnement                                        | €/an             | 17,00 €                 | 17,00 €                 | -                       | -         |
| Commune - consommation                                      | €/m <sup>3</sup> | 0,2200 €/m <sup>3</sup> | 0,2200 €/m <sup>3</sup> | -                       | -         |
| Agence de l'eau - performance des systèmes d'assainissement | €/m <sup>3</sup> | 0,0100 €/m <sup>3</sup> | 0,0300 €/m <sup>3</sup> | 0,0200 €/m <sup>3</sup> | 200,00%   |

**Totaux part fixe et part variable - hors taxes**

| Rubrique                                     | Unité                 | 01/01/2025              | 01/01/2026              | Écart 2026 - 2025       | Évolution |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Part fixe totale                             | € HT / an             | 64,82 €                 | 65,15 €                 | 0,33 €                  | 0,51%     |
| Part variable totale                         | € HT / m <sup>3</sup> | 1,1670 €/m <sup>3</sup> | 1,2480 €/m <sup>3</sup> | 0,0810 €/m <sup>3</sup> | 6,94%     |
| Part variable totale pour 120 m <sup>3</sup> | € HT / facture        | 140,04 €                | 149,76 €                | 9,72 €                  | 6,94%     |

**Répartition de la facture assainissement  
120 m<sup>3</sup> au 01/01/2026**

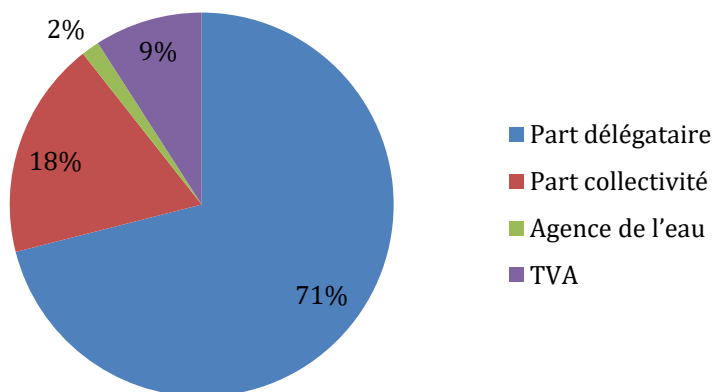


La facture type progresse de 11,06 € TTC, soit 4,91 %. Cette évolution résulte principalement de la hausse de la part variable du délégataire et de la redevance de performance des systèmes d'assainissement, qui passe de 0,01 à 0,03 €/m<sup>3</sup>.

### 2.3) Recettes d'exploitation

| Année | Part collectivité | Part délégataire | Agence de l'eau |
|-------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2022  | 42 442 €          | 193 124 €        | 23 821 €        |
| 2023  | 47 575 €          | 191 364 €        | 18 844 €        |
| 2024  | 48 862 €          | 196 493 €        | 19 257 €        |
| 2025  | 57 195 €          | 212 003 €        | -8 005 €        |

### Recettes annuelles

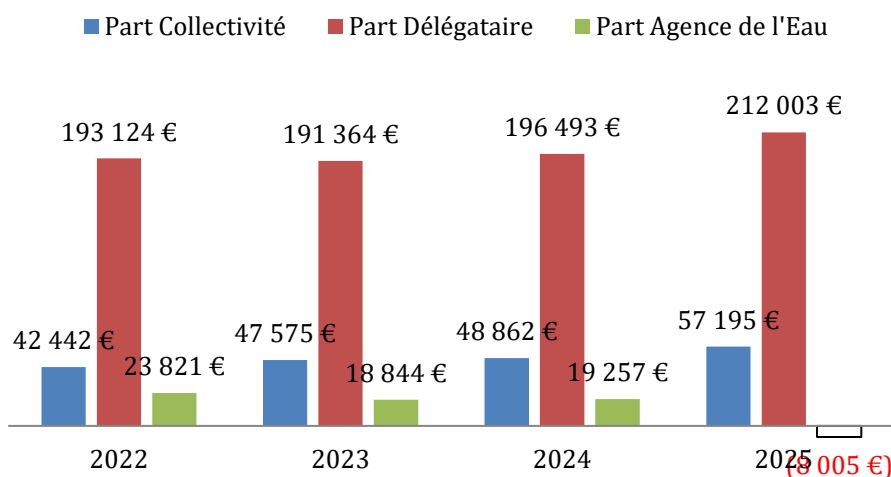

Les recettes d'exploitation du délégataire atteignent 212 003 € en 2025 (+7,9 %). Les produits correspondant à la part de la collectivité contractante s'élèvent à 57 195 € (+17,1 %).

L'état détaillé des produits présente une redevance « Modernisation réseau » de -8 005 € en 2025. Le signe et la nature de cette écriture doivent être confirmés avant publication définitive.

**3. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF****3.1) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (P202.2B)**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                    | Nombre de points | Points obtenus |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| VP.250       | A | Existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements                                                                                                    | 10               | 10             |
| VP.251       | A | Définition d'une procédure de mise à jour du plan au moins annuelle                                                                                                                                                | 5                | 5              |
| VP.252 à 254 | B | Existence d'un inventaire des réseaux avec précisions sur matériaux et diamètre sur au moins la moitié des réseaux<br>Procédure de mise à jour du plan est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire | 10               | 10             |
| VP.253       | B | Connaissance matériaux et diamètre pour 60 à 69,9 %                                                                                                                                                                | 1                | 1              |
| VP.253       | B | Connaissance matériaux et diamètre pour 70 à 79,9 %                                                                                                                                                                | 1                | 1              |
| VP.253       | B | Connaissance matériaux et diamètre pour 80 à 89,9 %                                                                                                                                                                | 1                | 1              |
| VP.253       | B | Connaissance matériaux et diamètre pour 90 à 94,5 %                                                                                                                                                                | 1                | 1              |
| VP.253       | B | Connaissance matériaux et diamètre pour 95 %                                                                                                                                                                       | 1                | 0              |
| VP.255       | B | Inventaire réseaux avec date et période de pose pour chaque tronçon                                                                                                                                                |                  |                |
|              |   | Connaissance pour au moins 50 %                                                                                                                                                                                    | 0                | 0              |
|              | B | Connaissance pour entre 50 % et 59,9 %                                                                                                                                                                             | 10               | 0              |
|              | B | Connaissance pour entre 60 % et 69,9 %                                                                                                                                                                             | 11               | 0              |
|              | B | Connaissance pour entre 70 % et 79,9 %                                                                                                                                                                             | 12               | 0              |
|              | B | Connaissance pour entre 80 % et 89,9 %                                                                                                                                                                             | 13               | 0              |
|              | B | Connaissance pour entre 90 % et 94,9 %                                                                                                                                                                             | 14               | 0              |
|              | B | Connaissance pour au moins 95 %                                                                                                                                                                                    | 15               | 15             |
| VP.256       | C | Information géographique sur altimétrie, la moitié du linéaire étant renseigné                                                                                                                                     | 10               | 0              |
| VP.256       | C | Information sur altimétrie par tranche de 10 % à partir de 50 % de réseau renseigné et jusqu'à 90 %                                                                                                                | 5                | 0              |
| VP.257       | C | Localisation et description des ouvrages annexes (PR, déversoirs...)                                                                                                                                               | 10               | 10             |
| VP.258       | C | Existence et mis à jour annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants (TTT, réseaux)                                                                                                        | 10               | 10             |
| VP.259       | C | Inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon de collecte (entre deux regards)                                                                                                                | 10               | 0              |
| VP.260       | C | Inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon                                                                                                                         | 10               | 10             |
| VP.261       | C | Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau                                                                                                                            | 10               | 0              |
| VP.262       | C | Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans)                                           | 10               | 0              |
|              |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                              | 120              | 74             |

**3.2) Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (P201.1)**

| 2024 RPQS | 2025 RAD | Évolution |
|-----------|----------|-----------|
| 94,52 %   | 100,00 % | 5.8%      |

**3.3) Conformité de la collecte des effluents (P203.3)**

Le service chargé de la Police des eaux considère que la collecte des eaux usées est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 juin 2007.

**3.4) Conformité des équipements d'épuration (P204.3)**

Les équipements d'épuration sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 22 juin 2007.

**3.5) Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)**

La performance des ouvrages d'épuration est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 juin 2007.

|                                       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Taux de conformité bilans en %</b> | 100  | 100  | 100  | 100  |

**3.6) Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3)**

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur.

Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

- Filière : compostage dans site autorisé et agréé,
- Conformité de la filière : oui
- Tonnage de Matières Sèches évacuées dans l'année : 51.4t

| Thème                     | Numéro | Indicateur                                                                                              | 2025 | Unité |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Indicateur de performance | P203.3 | Conformité de la collecte des effluents                                                                 | O    | O/N   |
| Indicateur de performance | P204.3 | Conformité des équipements d'épuration                                                                  | O    | O/N   |
| Indicateur de performance | P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration                                                   | O    | O/N   |
| Indicateur de performance | P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100% | %     |

**3.7) Interventions du délégataire**

| Intervention                     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Évolution<br>2025/2024 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Désobstructions de canalisations | 10    | 10    | 14    | 15    | +7,1 %                 |
| Désobstructions de branchements  | 14    | 12    | 28    | 13    | -53,6 %                |
| Curage préventif du réseau (ml)  | 4 288 | 3 484 | 2 643 | 2 578 | -2.5%                  |
| Inspection télévisée (ml)        | 0     | 303   | 60    | 7     | -88,3 %                |
| Renouvellement de branchements   | 0     | 3     | 0     | 0     | n.s.                   |

Le nombre total de désobstructions diminue de 42 en 2024 à 28 en 2025 (-33,3 %), principalement grâce à la baisse des désobstructions de branchements. Le curage préventif reste inférieur à l'objectif contractuel de 3 800 ml. Le diagnostic permanent indique qu'un rattrapage est prévu en 2026.

#### 4. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

##### 4.1) Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux

| Opération 2025                                                      | Linéaire | Montant TTC  | Subventions |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| Renouvellement de la canalisation et des branchements de Pieu Redon | 663 ml   | 492.760,59 € | 69.975,32€  |

##### 4.2) État de la dette

| Donnée                   | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|
| Encours au 31 décembre   | 0 €  | 0 €  |
| Annuité de remboursement | 0 €  | 0 €  |

##### 4.3) Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service au cours de l'exercice

| Donnée                    | 2024        | 2025       |
|---------------------------|-------------|------------|
| Amortissements            | 43 109,43 € | 43.022,06€ |
| Subventions transférables | 13 619,37 € | 13.619,37  |

##### 4.4) Durée d'extinction de la dette de la Collectivité (Indice 256.2)

| Donnée                 | 2024        | 2025         |
|------------------------|-------------|--------------|
| Encours de dette       | 0 €         | 0 €          |
| Épargne brute annuelle | 59 326,25 € | 103 626,99 € |
| Durée d'extinction     | SO          | SO           |

##### 4.5) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

| Projet                                                        | État / montant                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lutte contre les entrées d'eaux claires parasites météoriques | Montant prévisionnel 2024 : 19 200 € TTC ; actualisation 2025 à confirmer.                 |
| Renforcement du système épuratoire                            | La STEP arrive en limite de traitement ; extension ou nouvelle unité à engager rapidement. |
| Réforme des redevances des agences de l'eau                   | Sécuriser l'autosurveillance, la conformité réglementaire et l'efficacité du système.      |

**4.6) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice**

| Objet des travaux                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude et construction d'une nouvelle station d'épuration.                                 |
| Réduction des eaux claires parasites sur les secteurs identifiés par le schéma directeur. |
| Programmation pluriannuelle d'auscultation et de renouvellement des réseaux à formaliser. |

**6. ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE DANS LE DOMAINE DE L'EAU****6.1) Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (en application de l'article L115-3 du code de l'action sociale et des familles)**

| Donnée                             | 2024     | 2025        |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Montant des abandons de créance    | 221,54 € | 188,93 €    |
| Nombre d'abandons de créance       | 4        | À confirmer |
| Versement à un fonds de solidarité | 0 €      | À confirmer |

## 7. PRIX GLOBAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Le prix global ci-dessous repose sur la facture type de 120 m<sup>3</sup>. Les données d'eau potable au 01/01/2026 ne figurent pas dans les pièces transmises ; le total global 2026 ne peut donc pas être calculé de manière fiable.

### Tarifs du service d'eau potable

Comparaison des tarifs au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026 - facture type 120 m<sup>3</sup>

Base de consommation m<sup>3</sup>/an 120

#### Montants de la facture type 120 m<sup>3</sup>

| Rubrique                   | Unité                  | 01/01/2025                  | 01/01/2026                  |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Part délégataire           | € HT / facture         | 152,17 €                    | 153,46 €                    |
| Part communale             | € HT / facture         | 82,00 €                     | 82,00 €                     |
| Organismes publics         | € HT / facture         | 64,80 €                     | 62,40 €                     |
| <b>Total HT</b>            | <b>€ HT / facture</b>  | <b>298,97 €</b>             | <b>297,86 €</b>             |
| TVA                        | € / facture            | 16,45 €                     | 16,38 €                     |
| <b>Total TTC</b>           | <b>€ TTC / facture</b> | <b>315,42 €</b>             | <b>314,24 €</b>             |
| <b>Prix TTC du service</b> | <b>€/m<sup>3</sup></b> | <b>2,63 €/m<sup>3</sup></b> | <b>2,62 €/m<sup>3</sup></b> |

### Tarifs du service d'assainissement collectif

Comparaison des tarifs au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026 - facture type 120 m<sup>3</sup>

Base de consommation m<sup>3</sup>/an 120

#### Montants de la facture type 120 m<sup>3</sup>

| Rubrique                   | Unité                  | 01/01/2025                  | 01/01/2026                  |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Part délégataire           | € HT / facture         | 160,26 €                    | 167,91 €                    |
| Part communale             | € HT / facture         | 43,40 €                     | 43,40 €                     |
| Organismes publics         | € HT / facture         | 1,20 €                      | 3,60 €                      |
| <b>Total HT</b>            | <b>€ HT / facture</b>  | <b>204,86 €</b>             | <b>214,91 €</b>             |
| TVA                        | € / facture            | 20,48 €                     | 21,49 €                     |
| <b>Total TTC</b>           | <b>€ TTC / facture</b> | <b>225,34 €</b>             | <b>236,40 €</b>             |
| <b>Prix TTC du service</b> | <b>€/m<sup>3</sup></b> | <b>1,88 €/m<sup>3</sup></b> | <b>1,97 €/m<sup>3</sup></b> |

### Tarifs cumulés eau potable + assainissement

Synthèse des deux services réunis - facture type 120 m<sup>3</sup>

Base de consommation m<sup>3</sup>/an 120

#### Montants cumulés de la facture type 120 m<sup>3</sup>

| Rubrique                              | Unité                  | 01/01/2025                  | 01/01/2026                  |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Part délégataire - total              | € HT / facture         | 312,43 €                    | 321,37 €                    |
| Part communale - total                | € HT / facture         | 125,40 €                    | 125,40 €                    |
| Organismes publics - total            | € HT / facture         | 66,00 €                     | 66,00 €                     |
| <b>Total HT</b>                       | <b>€ HT / facture</b>  | <b>503,83 €</b>             | <b>512,77 €</b>             |
| TVA - total des deux services         | € / facture            | 36,93 €                     | 37,87 €                     |
| <b>Total TTC eau + assainissement</b> | <b>€ TTC / facture</b> | <b>540,76 €</b>             | <b>550,64 €</b>             |
| <b>Prix global TTC</b>                | <b>€/m<sup>3</sup></b> | <b>4,51 €/m<sup>3</sup></b> | <b>4,59 €/m<sup>3</sup></b> |

**8. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS**

| Code    | Indicateur                                                    | 2024           | 2025                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| D201.0  | Habitants desservis                                           | 3 875          | 3 923                |
| D202.0  | Autorisations de déversement industriel                       | Aucune         | Aucune               |
| D203.0  | Boues issues des ouvrages d'épuration (t MS)                  | 50,1           | 51,4                 |
| D204.0  | Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup> | 1,88 €         | 1,97 €               |
| P201.1  | Taux de desserte                                              | 94,52 %        | 100,00 % à confirmer |
| P202.2B | Indice de connaissance patrimoniale                           | 94             | 74                   |
| P203.3  | Conformité de la collecte                                     | 100 %          | 100 %                |
| P204.3  | Conformité des équipements d'épuration                        | 100 %          | 100 %                |
| P205.3  | Conformité de la performance                                  | 100 %          | 100 %                |
| P206.3  | Boues évacuées selon une filière conforme                     | 100 %          | 100 %                |
| P207.0  | Abandons de créance / solidarité                              | 221,54 €       | 188,93 €             |
| P251.1  | Débordements dans les locaux des usagers                      | 0,00           | 0,00                 |
| P252.2  | Points nécessitant des curages fréquents / 100 km             | 20,73          | 20,89                |
| P253.2  | Taux moyen de renouvellement des réseaux                      | 0,01 %         | 0,01 %               |
| P254.3  | Conformité au regard de l'acte individuel                     | 100 %          | 100 %                |
| P255.3  | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel           | 110            | 110                  |
| P256.2  | Durée d'extinction de la dette                                | Non renseignée | À confirmer          |
| P257.0  | Taux d'impayés                                                | 1,93 %         | 2,83 %               |
| P258.1  | Taux de réclamations                                          | 2,66 / 1 000   | 4,66 / 1 000         |